

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM25030609



SDMIM



241512341057



25030609

检测报告

样品类别

废气

委托单位

济宁中农大化肥业股份有限公司

受检单位

济宁中农大化肥业股份有限公司

检测类别

委托检测

报告日期

2025 年 03 月 23 日

山东缙衡计量检测有限公司

Shandong Minheng Institute of Metrology Co., Ltd



山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

一、基本信息表

样品名称	有组织废气				
受检单位	济宁中农大化肥业股份有限公司		检测日期	2025.03.10-03.16	
受检单位地址	山东金乡经济开发区中心大道西侧		样品来源	现场采集	
采样日期	2025.03.10、03.14	样品接收日期	2025.03.10、03.14	样品状态	固态
解释与说明	/				

编

制:

曹静

审

核:

李梦琦

授权签字人:

曹高亭

签发日期:

2025 年 3 月 23 日



(检验检测专用章)

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

二、检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器

样品名称	检出限	检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
有组织废气	1.0mg/m ³	颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	AUW220D 型 电子天平 YQ-247
	3mg/m ³	氮氧化物	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	GH-60E 型 自动烟尘烟气测试仪 YQ-114、YQ-279
	3mg/m ³	二氧化硫	HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	
	——	烟气黑度	HJ/T 398-2007 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法	LG30 型 林格曼烟气浓度板 YQ-055

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

三、检测结果

3.1 有组织废气检测结果

任务编号		25030609		采样日期		2025.03.10	
采样位置			DA009 排气筒出口				
排气筒高度（m）			15				
检测项目			检测结果			平均值	
			第一次	第二次	第三次	/	
废气温度（℃）			22.5	22.2	22.8	/	
废气湿度（%RH）			2.1	2.1	2.0	/	
废气流速（m/s）			11.25	10.16	11.57	/	
标干流量（m³/h）			10472	9465	10761	/	
样品编号			HJQ031001001	HJQ031001002	HJQ031001003	/	
颗粒物	实测浓度（mg/m³）		2.8	2.9	2.7	2.8	
	排放速率（kg/h）		0.029	0.027	0.029	0.028	
备注			/				

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		25030609		采样日期		2025.03.10	
采样位置			DA008 排气筒出口				
排气筒高度（m）			20				
检测项目			检测结果			平均值	
			第一次	第二次	第三次	/	
含氧量（%）			4.2	4.2	4.3	4.2	
废气温度（℃）			74.0	74.2	74.0	74.1	
废气湿度（%RH）			9.8	9.8	9.8	9.8	
废气流速（m/s）			4.94	4.84	4.68	4.82	
标干流量（m³/h）			9985	9775	9461	9740	
样品编号			HJQ031002002			/	
氮氧化物	实测浓度（mg/m³）		20	22	24	22	
	折算浓度（mg/m³）		/	/	/	23	
	排放速率（kg/h）		/	/	/	0.214	
备注			/				

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果（续表）

任务编号		25030609		采样日期		2025.03.14	
采样位置			DA007 排气筒出口				
排气筒高度（m）			20				
检测项目			检测结果			平均值	
			第一次	第二次	第三次	/	
含氧量（%）			4.7	5.0	4.9	4.9	
废气温度（℃）			125.5	125.1	125.9	125.5	
废气湿度（%RH）			6.8	6.8	6.8	6.8	
废气流速（m/s）			6.46	5.72	5.98	6.05	
标干流量（m³/h）			4227	3748	3910	3962	
样品编号			HJQ031401001			/	
二氧化硫	实测浓度（mg/m³）		16	11	14	14	
	折算浓度（mg/m³）		/	/	/	15	
	排放速率（kg/h）		/	/	/	0.055	
样品编号			HJQ031401002			/	
氮氧化物	实测浓度（mg/m³）		26	25	28	26	
	折算浓度（mg/m³）		/	/	/	28	
	排放速率（kg/h）		/	/	/	0.103	
备注			/				

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1 有组织废气检测结果 (续表)

任务编号		25030609		采样日期		2025.03.14	
采样位置			DA007 排气筒出口				
排气筒高度（m）			20				
检测项目			检测结果			平均值	
			第一次	第二次	第三次	/	
含氧量（%）			4.7	5.0	4.9	/	
废气温度（℃）			125.5	125.1	125.9	/	
废气湿度（%RH）			6.8	6.8	6.8	/	
废气流速（m/s）			6.46	5.72	5.98	/	
标干流量（m³/h）			4227	3748	3910	/	
样品编号			HJQ031401003	HJQ031401004	HJQ031401005	/	
颗粒物	实测浓度（mg/m³）		3.5	3.3	3.6	3.5	
	折算浓度（mg/m³）		3.8	3.6	3.9	3.8	
	排放速率（kg/h）		0.015	0.012	0.014	0.014	
样品编号			HJQ031401006	HJQ031401007	HJQ031401008	/	
烟气黑度	实测浓度（级）		<1	<1	<1	<1	
备注			/				


本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

四、检测点位图

2025.03.10 废气检测点位图:

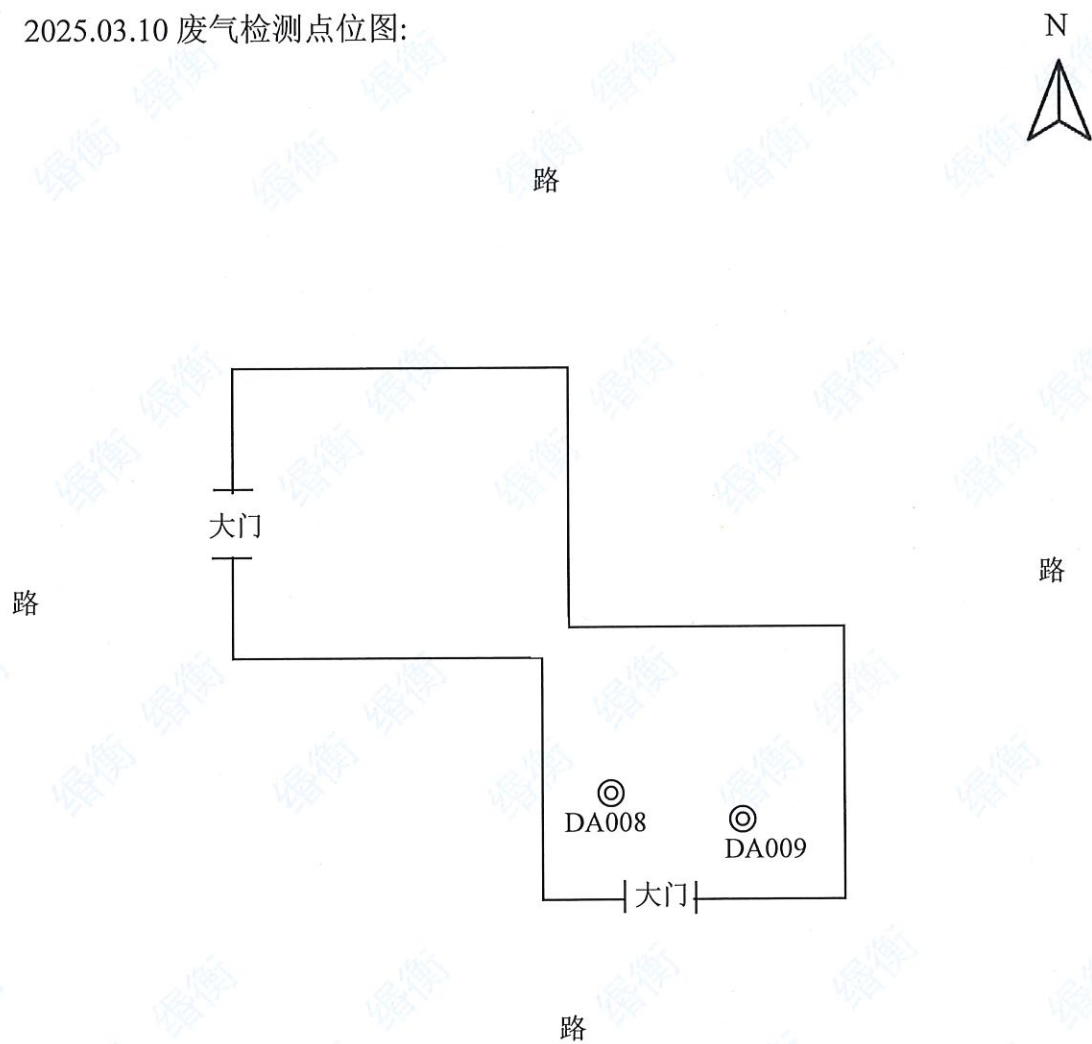

◎ 排气筒位置

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告


四、检测点位图（续表）

2025.03.14 废气检测点位图:



其他厂

路

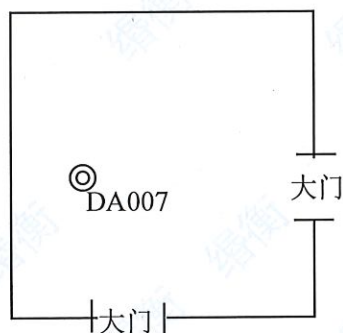

路

路

◎ 排气筒位置

-----报告结束-----

注 意 事 项

1. 本《检测报告》无骑缝“检验检测专用章”和授权签字人签字无效。
2. 对检测结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十个工作日内向本公司提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 本公司仅对本次检测结果负责；由委托方送检的样品，委托方对样品来源及样品信息负责，本公司仅对来样的数据和结果负责；未经本公司同意，委托人不得擅自使用检测数据进行宣传。
5. 复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或本公司公章无效。
6. 报告涂改、增删、缺页无效。
7. 未经本公司的书面批准，不得复印报告。
8. 未加盖 CMA 标识章表示本检测报告不具有对社会证明的作用。

地址：山东省济宁市金乡县王丕街道康桥村金丰线北侧（康桥产业园区）

电话：0537-8739779

邮编：272200

邮箱：mhjljc@163.com